

高低壓電力設備定期檢測記錄總表(110年01月)

用電場所名稱	經濟部標準檢驗局臺南分局	用電地址	台南市中西區公正里北門路一段179號
用電場所負責人	經濟部標準檢驗局臺南分局分局長	責任分界點	P9788 HD43
電 號	10-02-4149-90-9	契約容量	200KW
檢測(日期、氣候)	日期： 110/01/26 ，天氣：晴 ，氣溫：22℃ ，濕度：65%		
電氣技術人員	張成鴻	執照號碼	南市中技字第AW500299-2號
通 訊 處	台南市北門路一段179號		
記 錄 人 員	恒揚電機技術顧問股份有限公司	下次檢測月份	110/07

用電設備容量	供電電壓：22.8KV 電動力： 248.5 HP 電熱： 64 KW 照明： 177.5 KW 其他：		
--------	---	--	--

附 件 及 檢 驗 項 目	序次數量	評判結果 (註1)	說明
(一)A表：高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄	—	—	
(二)B表：高壓斷路器檢測紀錄	—	—	
(三)C表：高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器檢測紀錄	—	—	
(四)D表：高壓保護電驛檢測紀錄	—	—	
(五)E表：低壓設備檢測紀錄	—	—	
(六)F表：高低壓設備熱顯影檢測紀錄	P. 1~2	G	

檢 測 名 稱	廠 牌	型 式 / 規 格	序 號	有效校正日期
直流耐壓測試器	MUSASHI	3802	517860	110/12/01
高阻計	KYORITSU	3123A	W0355238	110/12/01
低阻計	BIDDLE	247001	52125	110/12/01
接地電阻	KYORITSU	4105A	8035483	110/12/01
三相同步時間測試器	PRN TEK	S9502-P	060975	110/12/01
保護電驛測試器	DOUBLE	F2253	090601718	110/12/01
高阻計	KYORITSU	3321A	K07082113	110/12/01
油耐壓測試器	BAUR	DPA75C	091904098	110/12/01
紅外線熱顯像儀	FLUKE	Ti32	10070575	110/12/01

註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。

註2：停電檢驗應填A至E表，非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3：總表應填一式3份，A至F附表一式1份，總表2份於檢驗後次月15日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及

所在地輸配電業營業處所備查，總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2份，主管機關得隨時查驗之。

用電場所負責人簽章 _____。專任電氣技術人員簽章 _____。



110/01/26 填表

高低壓設備熱顯影檢測記錄表		用戶：經濟部標準檢驗局臺南分局		地點：B1變電站		日期：110/01/26		檢測員：陳建佑		頁次：1	
序	盤面名稱	設備名稱	區域	時間	檢測	異常	異常位置	熱像圖檢測分析說明	評判	備註	
1	GCB&PT	GCB、DS、CT	B1變電站	09:00~12:00	24~27°C	-	-	-	G		
2	LBS#A	LBS	B1變電站	09:00~12:00	24~27°C	-	-	-	G		
3	TRA	TR	B1變電站	09:00~12:00	30~45°C	-	-	-	G		
4	LBS#B	LBS	B1變電站	09:00~12:00	24~28°C	-	-	-	G		
5	TRB	TR	B1變電站	09:00~12:00	27~46°C	-	-	-	G		
6	MP-SC	NFB	B1變電站	09:00~12:00	26~28°C	-	-	-	G		
7	ML-SC	NFB	B1變電站	09:00~12:00	26~33°C	-	-	-	G		
8	MP	NFB	B1變電站	09:00~12:00	24~31°C	-	-	-	G		
1			2			3			4		
5		6		7		8					


備註：評判結果：G：良好、D：待修、I：待修檢查、B：異常。

註1：各項檢測應列明儀器、廠牌、型號、規格、字號、校正日期及判別標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。

註2：專任電氣技術人員及檢驗員進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。

專任電氣技術人員簽章

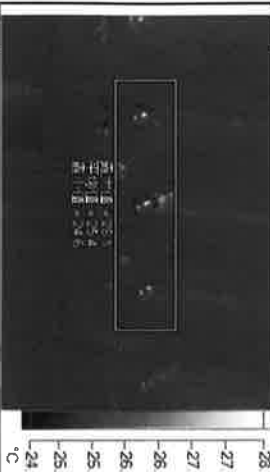

高低壓設備熱顯影檢測記錄表		用電戶：經濟部標準檢驗局臺南分局			地點：B1變電站		日期：110/01/26	檢測員：陳建佑	頁次：2	
序	盤面名稱	設備名稱	區域	時間	檢測	異常	異常位置	熱像圖檢測分析說明	評判	備註
1	ML	NFB	B1變電站	09:00-12:00	24~28°C	-	-	-	G	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
1			2		3		4			
5			6		7		8			
備註										

註1：評判結果：G：良好、D：需修檢查、B：異常。

註2：各項檢測應列明儀器、設備、型號、校正日期及判別標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。

註3：專任電氣技術人員及檢驗人員進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。

專任電氣技術人員簽章

